
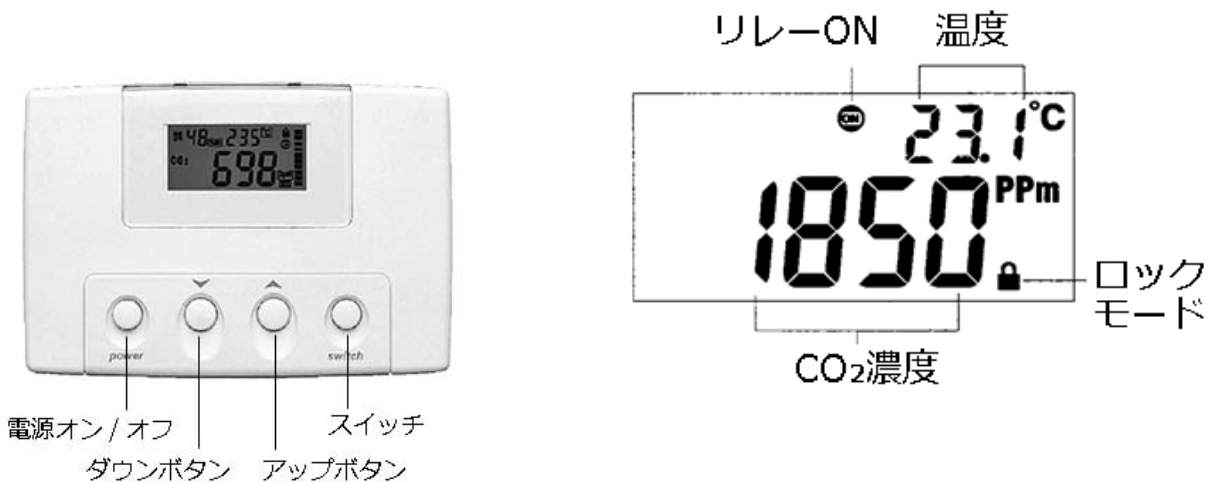


SODATECK

CO2 CONTROLLER

CO2 コントローラの設置

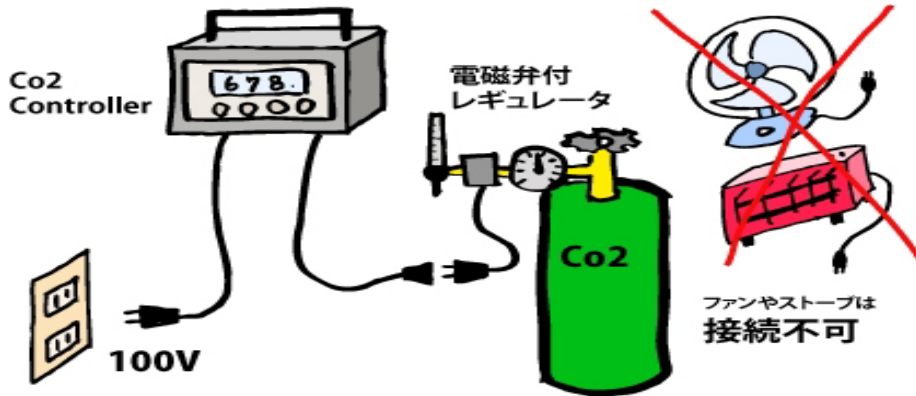

操作マニュアル

- ①電源オン/オフボタンを2秒間長押しすると電源が入ります。液晶画面の右下に「OFF」の表示がある時は電源が入っていません。電源を切りたい場合は再度2秒間長押しします。
- ②電源が入るとCO₂濃度の測定を始めます、60秒かかりますのでそのままお待ちください。
- ③希望するCO₂濃度の数値をアップ・ダウンボタンを使って設定します。値は1ppm刻みで0～2000ppmの間で設定できます。3秒以上の長押しで数値の進み方が早くなります。
- ④栽培室内のCO₂濃度が設定値より低い場合に液晶画面上の「リレー-ON」が点灯し、レギュレータの電磁弁に電気が流れCO₂ガスが添加されます。
- ⑤設定値を固定したい場合はアップボタンとダウンボタンを同時に5秒間長押しします。液晶画面右下に「ロックモード」が点灯し、設定値が固定されます。解除したい場合は再度5秒間長押しします。